Kanalizační řád stokové sítě

PŘEPYCHY

Datum účinnosti:	Výtisk číslo:

	Funkce	Jméno	Datum	Podpis
Zpracoval:	Technolog AQUA SERVIS, a. s.	Ing. Tereza Kosová	24.3.2026	

Obsah

1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 4

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 5

2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 5

2.2 Cíle kanalizačního řádu 6

3. POPIS ÚZEMÍ 6

3.1 Charakter lokality 6

3.2 Odpadní vody 7

4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ 8

4.1 Hydrotechnické údaje 8

4.1.1 Stoka V1 8

4.1.2 Stoka V2 8

4.1.3 Stoka V3 8

4.1.4 Stoka lokality „Z26" 9

4.1.5 Stoka lokality „Z1" 9

4.2 Odlehčovací komory 9

4.2.1 Odlehčovací šachta RoŠ1 9

4.3 Hydrologické údaje 9

5. ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 10

5.1 Znečištění odpadních vod: 10

5.2 Řešení dešťových vod 11

6. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU 11

7. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI 12

7.1 Zvlášť nebezpečné látky: 12

7.2 Nebezpečné látky 12

7.3 Ostatní látky: 13

8. OBECNÉ PODMÍNKY PRO VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉ KANALIZACE 14

9. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE 16

10. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD 16

11. OPATŘENÍ PŘI HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH 16

12. KONTROLA ODPADNÍCH VOD U SLEDOVANÝCH PRODUCENTŮ 17

12.1 Výčet sledovaných producentů 17

12.2 Rozsah a způsob kontroly odpadních vod 17
12.2.1 Kontrola odběratelem 17
12.2.2 Kontrolní vzorky 18
12.2.3 Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod 18

12.3 Přehled metodik pro kontrolu znečištění odpadních vod 18

13. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM 18

14. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 18

15. PŘÍLOHY 19

1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Název obce a příslušné stokové sítě: obec Přepychy

IČME (identifikační číslo majetkové evidence) STOKOVÉ SÍTĚ podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.:

5202-734705-00275280-3/1

Vlastník kanalizace: obec Přepychy

Identifikační číslo: 00275280

Sídlo:
Přepychy 5
517 32 Přepychy

Provozovatel kanalizace: obec Přepychy

Identifikační číslo: 00275280

Sídlo: Přepychy 5, 517 32 Přepychy

Zpracovatel kanalizačního řádu: Ing. Tereza Kosová, AQUA SERVIS, a. s.

Datum zpracování:

Záznamy o platnosti kanalizačního řádu:

Kanalizační řád byl schválen podle § 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu v Rychnově nad Kněžnou

č. j. ..... ze dne .....

.....

razítko a podpis schvalujícího úřadu

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z **určeného** místa, v **určitém** množství a v **určité** koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu:

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35),
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění (zejména § 16),
- vyhláška č. 428/2001 Sb., platném znění (§ 9, § 14, § 24, § 25, § 26).

2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.) podléhá sankcím podle § 33, § 34, §35 zákona č. 274/2001 Sb.

b) Producenti odpadních vod musí dodržovat maximální hodnoty povolené kanalizačním řádem. Pokud se vyskytne odběratel, který by překračoval limity uvedené v kapitole 9, a nebyl by schopen vlastními prostředky při přiměřených ekonomických nákladech dosáhnout potřebného snížení znečištění, předpokládá se v individuálním případě i výjimečné překročení limitů a stanovení individuálních limitů na základě předchozího projednání a smluvní dohody o individuálních platbách za vypouštěné znečištění nad rámec koncentrací uvedených v kapitole 9. Individuální limity pro jednotlivé producenty budou stanoveny, resp. zrušeny vodoprávním úřadem na návrh provozovatele kanalizace při schvalování změn kanalizačního řádu.

c) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace.

d) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat.

e) Vlastník kanalizace je povinen podle vyhlášky č. 48/2014 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.

f) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem.

g) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci.

h) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.

2.2 Cíle kanalizačního řádu

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Přepychy tak, aby zejména:

a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu
b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů
c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod na malých domovních čistírnách odpadních vod
d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní kanalizace producentů odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu
e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně
f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě.

3. POPIS ÚZEMÍ

3.1 Charakter lokality

Obec Přepychy leží v mírně zvlněné krajině podhůří Orlických hor mezi Týništěm nad Orlicí (11 km) a Opočnem (4 km) v západní části okresu Rychnov nad Kněžnou v nadmořské výšce 305 m. n. m. Zástavba má převážně venkovský charakter tvořený rodinnými domy, zemědělskými usedlostmi a objekty občanské vybavenosti. V obci se nenachází významné průmyslové podniky; převažuje bydlení a drobné podnikatelské aktivity místního významu. Okolní ráz krajiny je zemědělský a obec je obehnána poli a lesy.

Obec Přepychy leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída a ochranném pásmu vodního zdroje Litá pro město Hradec Králové. Území obce náleží do celku Třebechovická tabule, podcelku Opočenský hřbet.

Územím protéká Vojenický potok (hydrologické pořadí 1-02-03-0420) pramenící v lesíku jižně od obce Vojenice (k. ú. Voděrady). Teče severním směrem přes obec Přepychy, kde je od čp. 28 zatrubněn do železobetonových trub a pokračuje trubou DN 800 do nádrže Šabatka pod čp. 104 a 109. Odtok z této nádrže zajišťuje truba DN 1000 do Farského rybníku mezi kostelem a farou. Dále směřuje trubní vedení jednak do šachty, kde se rozdvojuje směrem do Obecního rybníku nad objektem obecního úřadu a pošty a druhá větev podchází pod silnicí č. II/320 a pokračuje směrem k hasičské zbrojnici. Dále pokračuje kolem rodinných domků, podchází silnici č. II/304 a ústí do rybníku Svatého Jána uprostřed obce. Větev odtékající z Farského rybníku vede kolem obecního úřadu, podchází silnici č. II/304 a v šachtě před oplocením hřiště se lomí doprava a pokračuje před rodinnými domky podél obecní vozovky do rybníku Svatého Jána. Odtud je zatrubnění cca po 200 m ze šachty zdvojeno do železobetonových trub DN 800, které po cca 300 m ústí do Dvorského rybníku u sportovního hřiště ve směru na Mokré. Z tohoto rybníka ústí cca po 45 m betonovým potrubím DN 800 Vojenický potok do povrchového koryta. Celková délka zatrubnění činí 1500 m. Koryto pokračuje směrem k obci Mokré, kde zleva ústí do Jalového potoka. Vojenický potok je recipientem odpadních vod ze stokové sítě obce.

Předčištěné odpadní vody z obecní aglomerace včetně vod srážkových jsou gravitačně odváděny původní jednotnou stokovou sítí a v oblastni nové zástavby oddílnou stokovou sítí, která byla vybudována v roce 2018 a 2020. Odpadní vody jsou vypouštěny třemi výstěmi V1, V2 a V3 do Vojenického potoka.

V obci Přepychy bylo podle posledních oficiálních statistických údajů 653 obyvatel. Připojených na stokovou síť je 457 obyvatel. Celkový počet kanalizačních přípojek činí 178 (údaje: prosinec 2025). Domy jsou vesměs napojeny na veřejnou kanalizaci.

Zásobení pitnou vodou je realizováno převážně z veřejného vodovodu Přepychy - Dřížná, jejíž vlastníkem je Svazek obcí Dřížná. Pitná voda je čerpána ze dvou širokoprofilových studní (pozem. parc. 442) a v letním období, kdy je vydatnost studní nižší i vrtu PY-02 (parc. 237/51). Studny jsou umístěny v katastrálním území Vojenice (Dřízenské údolí) a vrty PY-02 v katastrálním území Přepychy. Zdroje zásobují veřejný vodovod v 11 obcích. Na vodovod je v obci napojeno 629 obyvatel. V období 2025 představovalo množství pitné vody fakturované na v obci Přepychy průměrně 88 m³/den. V období roku 2025 představovalo množství odpadní vody fakturované v Přepychách 56 m³/den.

3.2 Odpadní vody

Ve obci Přepychy vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace:

a) v bytovém fondu (obyvatelstvo)
b) v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti (obecní vybavenost)
c) srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací)
d) jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastavěném území)

Odpadní vody z bytového fondu (obyvatelstvo) – jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od obyvatel napojených přímo na stokovou síť. Částečně jsou odpadní vody v určitém počtu případů odváděny i do septiků nebo bezodtokových jímek (žump**). Do kanalizace není dovoleno přímo vypouštět odpadní vody bez předčištění a vody se závadnými a nebezpečnými látkami.**

Vodní zákon 254/2001 Sb.
§38 Odpadní vody

Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.

Pozn. znečištění produkované od dojíždějících občanů je zahrnuté v průmyslu a obecní vybavenosti.

Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti (průmyslu) – jsou (kromě srážkových vod) obecně dvojího typu:

- Vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků)
- Vody technologické (z vlastního výrobního procesu)

V současné době je v obci několik jednotlivých drobných podnikatelů vykonávající různé řemeslné práce a služby, z jejichž činnosti nejsou produkovány odpadní vody průmyslové.

Odpadní vody z obecní vybavenosti – jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností. Pro účely kanalizačního řádu se do sféry obecní vybavenosti zahrnují zejména:

- Obecní úřad
- Česká pošta
- Základní škola
- Pohostinství Katka
- Ústav sociální péče pro dospělé
- Senior centrum Přepychy

Odpadní vody splaškové z těchto objektů neovlivňují výrazně kvalitu odpadních vod ve stokové síti.

Odpadní vody ze zemědělské výroby – zemědělské plochy v katastrálním území obce obhospodařují soukromí zemědělci. Jedná se o areál bývalého JZD, kde se nachází kravín, odchovna býká aj, výkrmna krůt situovaná na začátku obci při silnici ve směru od Opočna a drůbežárna v jižní části obce pod lesem Kozina. Odpadní vody splaškové a vody srážkové jsou z krůtárny odváděny kanalizací DN 300 do veřejné kanalizace. Odpadní vody ze živočišné výroby jsou v jednotlivých objektech sváděny do bezodtokových jímek a pravidelně vyváženy.

4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ

4.1 Hydrotechnické údaje

Odpadní vody z podnikatelské činnosti, obecní vybavenosti a domácností jsou předčištěny, z rekonstruovaných bytových objektů, nové bytové výstavby a objektů sociální péče jsou čištěny na malých domovních ČOV a spolu se srážkovými vodami z území obce gravitačně odváděny jednotnou veřejnou stokovou sítí, vybudovanou v letech 1972-1984, a jsou vypouštěny do vod povrchových na třech volných výustích – V1, V2 a V3. V oblasti nové zástavby v lokalitě Z1 „V Domcích" byla v letech 2020 a 2022 vybudována nová stoková síť pro splaškové vody a v lokalitě Z26 „V Domcích" oddílná stoková síť pro splaškové i srážkové vody.

4.1.1 Stoka V1

Kmenová stoka odkanalizuje zástavbu rodinných domků, občanskou vybavenost a služby situované ve středu obce (po levé straně silnice směr Opočno) a pokračuje severním směrem. Na úrovni rybníku Dvorský podchází silnici třetí třídy směr Mokré a ústí výustí V1 do Vojenického potoka.

4.1.2 Stoka V2

Kmenová stoka V2 odvádí odpadní vody z bytové zástavby rodinných domků situovaných v přímé blízkosti rybníku Dvorský a je svedena výustí V2 do Vojenického potoka.

4.1.3 Stoka V3

Kmenová stoka V3, která je nejdelší z místních stok, odvádí odpadní vody ze zástavby rodinných domků, občanské vybavenosti a služeb umístěných podél silnice II/320 a silnice II/304 a

pokračuje směrem severním podél bytové zástavby a volných parcel do Vojenického potoka (resp. výusti V3).

4.1.4 Stoka lokality „Z26"

Novostavba splaškové kanalizace odvádí vyčištěné splaškové vody z individuálních domovních ČOV nové zástavby v lokalitě Z26 (viz. přiložená mapa). Stoka je gravitační z potrubí PVC-KG systém DN 250, 400 a 500. Začíná na východní straně řešeného území asi 50 m od státní silnice II/304 Opočno – Týniště šachtou š24. Od této šachty vede šikmo k lomové šachtě Š23 a dále v přímém směru na západní stranu lokality až do účelové komunikace na pozemku p.č.1003/1. Zde se v šachtě Š7 spojuje s přeložkou stávající jednotné kanalizace obce a dále podél trasy stávající kanalizace vede až do břehu Vojenického potoku. Je zde osazeno 16 prefabrikovaných šachet.

4.1.5 Stoka lokality „Z1"

Nová splašková stoka v lokalitě Z1 odvádí splaškové vody z individuálních domovních ČOV. Stoka je gravitační z potrubí PVC-KG systém DN 250. Začíná na jižní straně lokality před pozemkem parc. č. 237/127 a pokračuje v přímém směru na sever, kde se napojuje v šachtě Š4 do vybudované kanalizační stoky z lokality Z26. Na této stoce je osazeno 17 prefabrikovaných betonových šachet.

Vedení kmenových stok a bočních stok napojujících se na kanalizaci je patrné z přiložen přehledné situace kanalizační sítě obce Přepychy (příloha č. 3).

4.2 Odlehčovací komory

4.2.1 Odlehčovací šachta RoŠ1

Tato šachta je vsazena na novém potrubí oddílné kanalizace. Důvodem je, že stávající kanalizace obce je jednotná a při větším množství srážek by nová splašková kanalizace DN 250 a následně plánovaná centrální ČOV všechny vody nepobraly a zahltily se. Takto bude při velkém množství přitékajících vod jejich část přepuštěna do dešťové kanalizace z lokality Z26.

4.3 Hydrologické údaje

Území obce je odvodňováno k severu Vojenickým potokem. Roční průměrný úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 750 - 850 mm. Nejvíce srážek připadá na červen a červenec, zatímco nejsušími měsíci bývají leden a únor. Dlouhodobý srážkový normál je 0,684 m/rok. Průměrná intenzita patnáctiminutového přívalového deště s periodicitou 0,5 činí 155/s/ha.

Redukovaný srážkový úhrn v m/rok je uvažován pro různé typy povrchů takto:

Travnatý povrch	0,036
Zpevněné plochy lehce propustné	0,289
Asfaltové a těžce propustné plochy	0,651
Střechy	0,651

Množství odebírané a vypouštěné vody

Celkový počet trvale bydlících obyvatel v odkanalizovaném území je 653. Počet obyvatel napojených na kanalizaci činí 457. Uživatelé veřejné kanalizace jsou připojeni prostřednictvím 178 kanalizačních přípojek, celková délka kanalizační sítě je 7,78 km. Specifický odběr na jednoho připojeného obyvatele podle množství odebírané pitné vody fakturované činí 192,6 l/os./den. Při současném celkovém množství kanalizací odváděných odpadních vod fakturovaných představuje specifická produkce na jednoho připojeného obyvatele 123,4 l/den.

5. ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Obec Přepychy nemá doposud vybudovanou obecní čistírnu odpadních vod. Odpadní vody splaškové jsou jednak produkovány ze staré zástavby, jsou předčištěny v biologických septicích, nebo jsou svedeny do žump, které se vyvážejí. Z nové bytové zástavby, z rekonstruovaných bytových objektů a z některých objektů obecní vybavenosti jsou odpadní vody čištěny na malých domovních čistírnách. V obci je instalováno 19 malých domovních ČOV, na které je připojeno 150 obyvatel.

Z těchto malých ČOV jsou ve vlastnictví obce tyto 3:

Pro bytový dům 4+2 BJ čp. 22, typ ČOV Stainles cleaner SC – 20
Pro dům zvláštního určení 16 BJ čp. 212, typ ČOV Ekona D 20
Pro víceúčelovou budovu – hasičská zbrojnice čp. 125, typ ČOV As Bicomp 12

5.1 Znečištění odpadních vod:

Maximální množství vypouštěné odpadní vody a jakost vody dle platného rozhodnutí z roku 2025, č. j.: MUD 11484/2025-ZP/JČ/r je následující:

Výust	prům.	max.	max. rok
V1	0,476 l/s	5 l/s	15 000 m³
V2	0,317 l/s	3 l/s	10 000 m³
V3	0,317 l/s	2 l/s	10 000 m³

V tomto rozsahu:

Výust		„p„ [mg/l]	„m„ [mg/l]	[t/rok]
V1	BSK-5	40	80	0,6
	CHSK-Cr	150	220	2,25
	NL	50	80	0,75

Výust		„p„ [mg/l]	„m„ [mg/l]	[t/rok]
V2	BSK-5	40	80	0,4

	CHSK-Cr	150	220	1,5
	NL	50	80	0,5

Výust		„p„ [mg/l]	„m„ [mg/l]	[t/rok]
V3	BSK-5	40	80	0,4
	CHSK-Cr	150	220	1,5
	NL	50	80	0,5

Souřadnice výustních objektů v JTSK:

V1 Y 621348; X 1041024
V2 Y 621351; X 1041018
V3 Y 621531; X 1040667

5.2 Řešení dešťových vod

Na území obce je provozována kombinovaná kanalizační soustava – ve větší části obce je vybudována jednotná kanalizace a v části obce (novější zástavba) oddílná kanalizace. V území s jednotnou kanalizací jsou dešťové vody odváděny společně s vodami splaškovými do jednotné stokové sítě, která je do doby vybudování obecní ČOV zaústěna volnými výustěmi do recipientu v souladu s platným vodoprávním povolením.

Odpadní dešťové vody v lokalitě Z26 jsou odváděny z komunikace , parkovacích stání a malé míře ploch chodníků vybudovanými uličními vpustmi do podzemních vsakovacích bloků. V případě jejich přeplnění, je voda přepadem svedena do vybudované dešťové stoky a odvedena do Vojenického potoka. Stoka je gravitační z potrubí PVC-KG systém DN 250, 400 a 500. Začíná na východní straně řešeného území asi 50 m od státní silnice II/304 Opočno – Týniště šachtou D11. Od této šachty je přes lomovou šachtu D10 vedena šikmo k lomové šachtě D9 a dále v přímém směru na západní stranu lokality až do šachty D4 v účelové komunikaci na pozemku p.č.1003/1. Do šachty D4 je zavedena kanalizace přepadu z odlehčovací šachty RoŠ2 z jednotné kanalizace obce. Ze šachty D4 je trasa dešťové kanalizace vedena stále pod účelovou komunikací severozápadním směrem v souběhu s novou splaškovou kanalizací až do rozdělovací/spojovací šachty RoŠ1, kde se spojuje s jednotnými vodami obce, které ústí do Vojenického potoku. Na této stoce je osazeno 11 prefabrikovaných šachet. Ze stoky jsou vysazeny odbočky pro 14 přepadových potrubí PVC DN 150 od podzemních vsakovacích bloků, do kterých jsou zaústěny srážkové vody zachycené patnácti uličními vpustmi. Vsakovací bloky umožňují akumulaci vod a postupný vsak. Bloky jsou vybaveny odvětrávacím potrubím. Celková délka dešťové stoky je 397 m.

V lokalitě Z1 kanalizace neodvádí odpadní srážkové vody. Likvidace srážkových vod ze zpěvněných ploch bude vsakem v místě jejich spadu tak, aby vody zůstaly v území.

6. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU

Název recipientu: Vojenický (Podlažský) potok
Číslo hydrogeologického profilu: 1-02-03-042
Identifikační číslo vypouštění odpadních vod: 41229

Q_{355} = 0,062 m³/s
Kvalita při Q_{355}: BSK_5 =1,55 mg/l
Správce toku: Povodí Labe, s. p.

7. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Do kanalizace nesmí vnikat následující látky, které nejsou odpadními vodami ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění:

7.1 Zvlášť nebezpečné látky:

Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí,
2. organofosforové sloučeniny,
3. organocínové sloučeniny,
4. látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí,
5. rtuť a její sloučeniny,
6. kadmium a jeho sloučeniny,
7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,
8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny pod označením zvlášť nebezpečné látky nebo prioritní nebezpečné látky v nařízení vlády č. 401/2015 Sb., v platném znění, vydaném podle § 39 odst. 3 zákona o vodách; ostatní látky náležející do uvedených skupin, ale v nařízení vlády neoznačené jako zvlášť nebezpečné látky nebo prioritní nebezpečné látky, se považují za nebezpečné látky.

7.2 Nebezpečné látky

Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin:

1. Sloučeniny metaloidů a kovů:

1.	Zinek	6.	selen	11.	cín	16.	vanad
2.	Měď	7.	arsen	12.	baryum	17.	kobalt
3.	Nikl	8.	antimon	13.	beryllium	18.	thallium
4.	Chrom	9.	molybden	14.	bor	19.	tellur
5.	Olovo	10.	titan	15.	uran	20.	Stříbro

2. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.

3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.
4. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.
5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu.
6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu.
7. Fluoridy.
8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.
9. Kyanidy.
10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod.

7.3 Ostatní látky:

1. radioaktivní, infekční a jiné látky ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů kanalizace;
2. látky narušující materiál staveb kanalizace nebo způsobující provozní závady a poruchy při provozu kanalizace (např. fritovací oleje);
3. látky způsobující provozní závady a poruchy předčistících zařízení;
4. nebezpečné látky definované v § 2, odst. 8 zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění;
5. látky, které jsou ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcích předpisů klasifikovány jako nebezpečný odpad;
6. odpady z drtičů kuchyňských odpadů;
7. silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty

Ve smyslu § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění je nutné povolení vodoprávního úřadu v případě vypuštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace. V takové případě je pak producent povinen v souladu s tímto povolením měřit míru znečištění a objem odpadních vod a množství zvlášť nebezpečných látek vypouštěných do kanalizace, vést o nich evidenci a výsledky měření předávat příslušnému vodoprávnímu úřadu, který povolení vydal.

Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami, je povinen učinit opatření, aby nevnikly do kanalizace, tzn. realizovat účinné zařízení, v němž se závadné látky zachycují, akumulují, zpracovávají nebo jsou dále likvidovány v souladu s platnými legislativními předpisy. Použité zařízení musí mít doložitelnou účinnost (atest zkušebny), při jeho provozu musí být dodržovány pokyny výrobce (údržba, výměna náplní apod.) a musí být vedeny provozní záznamy o této činnosti.

8. OBECNÉ PODMÍNKY PRO VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉ KANALIZACE

Do kanalizace nelze vypouštět odpady definované zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcích předpisů jako „Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven" (katalogové č. 200108), ani přeměněné a naředěné v drtičích kuchyňských odpadů. Odpady vznikající používáním domácích drtičů kuchyňských odpadů nejsou odpadními vodami ve smyslu § 38 vodního zákona. Producenti těchto odpadů jsou povinni postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Jejich případné vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu je porušením povinností vyplývajících z obou výše citovaných zákonů a také porušením podmínek a limitů kanalizačního řádu příslušného provozovatele a povinností ze zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů.

Předčistící zařízení

Vlastník nebo provozovatel kanalizace smí na tuto kanalizaci připojit pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. Návrh technického řešení předčisticího zařízení musí být předložen k odsouhlasení provozovateli kanalizace.

Provozy a objekty s produkcí odpadních vod obsahujících oleje a tuky

Odpadní vody, které jsou znečištěny vysokým obsahem rostlinných a živočišných tuků, musí být před vstupem do kanalizace předčištěny v odlučovači tuků (ČSN EN 1825) tak, aby kanalizace a ČOV byly chráněny před zanášením tukem a provozními problémy. Jedná se o stávající nebo nově budované restaurace, jídelny, kuchyně, hotely, penziony, řeznictví, porážky, provozy zpracování masa, výroby lahůdek a hotových jídel, pekárny apod.
Z hlediska zajištění účinného provozu odlučovače je nepřípustné svádět do tohoto zařízení splaškové nebo dešťové vody a vody znečištěné minerálními oleji.

Producent je povinen předčistit v odlučovači tuků vhodné velikosti a účinnosti odpadní vody s obsahem rostlinných a živočišných tuků z provozoven s přípravou 30 a více jídel a provozoven pouze s ohřevem jídla při výdeji 60 a více jídel denně.

Pro vypouštění odpadních vod z lapače tuků do kanalizace platí následující podmínky:

a. Kontrola ukazatelů jakosti vypouštěných odpadních vod je prováděna v četnosti min. 1 x rok odběrem vzorků typu „A". Kontrolní profil pro odběr vzorků vypouštěných odpadních vod je na výtoku z lapače tuků.

b. Sledovaným ukazatelem jsou extrahovatelné látky (EL) a jejich kontrolní limit je 80 mg/l.

c. Výsledky analýz vzorků odebraných odpadních vod budou provozovateli kanalizace předloženy na vyžádání.

d. Vzorky odpadních vod budou odebírány oprávněnou osobou, analýzy budou provedeny akreditovanou laboratoří podle příslušných platných norem.

e. Kontrola množství odpadních vod bude prováděna nepřímo (odečet vodoměru) nebo paušálem na základě směrných čísel.

f. Čištění odlučovače tuků a likvidace zachycených tuků zajišťuje v případě potřeby provozovatel zařízení (odběratel) prostřednictvím odborné firmy.

V naší zájmové lokalitě jde konkrétně o Základní školu a mateřskou školu Přepychy a Senior centrum Přepychy.

Provozy a objekty s produkcí odpadních vod obsahujících ropné látky

Odpadní vody, které jsou znečištěny ropnými látkami, musí být před vstupem do kanalizace předčištěny v odlučovači ropných látek (ČSN 75 6551 a ČSN EN 858), příp. u drobných zdrojů znečištění v kanalizační sorpční vpusti nebo kanalizačním filtru se sorpční vložkou.

Jedná se o stávající nebo nově budované autoopravny, servisy, čerpací stanice, šrotiště, objekty a plochy pro mytí vozidel, dále pak manipulační, odstavné, parkovací, skladovací plochy a objekty, které mohou být zdrojem úniku ropných látek.

Pro vypouštění odpadních vod z odlučovače ropných látek do kanalizace platí následující podmínky:

a. Kontrola ukazatelů jakosti vypouštěných odpadních vod bude prováděna v četnosti min. 2 x rok odběrem vzorků typu „A", tj. dvouhodinové směsné vzorky získané sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut.
b. Sledovaným ukazatelem jsou uhlovodíky C10-C40 a jejich kontrolní limit je 10 mg/l.
c. Kontrolní profil pro odběr vzorků vypouštěných odpadních vod je na výtoku z odlučovače ropných látek (sorpční vpusti), nebo kanalizačního filtru se sorpční vložkou).
d. Vzorky odpadní vody budou odebírány oprávněnou osobou a analýzy provede akreditovaná laboratoř podle příslušných platných norem.
e. Výsledky měření budou přehledně evidovány a přístupny ke kontrole. Výsledky rozborů koncentrací znečišťujících látek vypouštěných odpadních vod za uplynulý rok budou každoročně do 31. ledna zasílány provozovateli veřejné kanalizace.
f. Provozovatel odlučovače ropných látek musí mít k dispozici provozní řád, který stanovuje zásady provozu, kontroly a údržby zpracované pro konkrétní typ zařízení v souladu s pokyny výrobce.
g. Čištění odlučovače a likvidaci zachycených látek zajistí provozovatel prostřednictvím specializované firmy.
h. Likvidace vznikajících odpadů musí být zajištěna v souladu s platnou legislativou týkající se nakládání s odpady.

V této lokalitě nejsou žádné podobné provozy.

Odpadní vody z infekčních provozů (zdravotnické zařízení I. kategorie) je producent povinen předčistit a dezinfikovat tak, aby choroboplodné zárodky byly zcela zneškodněny. K vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky musí být vždy vydáno povolení vodoprávního úřadu podle § 16 zákona č. 254/2001 Sb.

Odpadní vody ze stomatologických zařízení
Stomatologické pracoviště bude vybaveno odpovídajícím separátorem amalgámu s minimální garantovanou účinností 95 % - separátor bude provozován v souladu s pokyny výrobce. Budou dodržovány pokyny výrobce odlučovače vztahující se k jeho řádnému provozu, údržbě, výměně náplně a bude o tom vedena evidence. Likvidace zachyceného odpadu je prováděna v souladu s platnou legislativou Provozovateli kanalizace bude na vyžádání předložena dokumentace a provozní evidence k odlučovači.

Balastní podzemní vody či vody z povrchových toků nesmí být odváděny do jednotné nebo splaškové kanalizace.

Do jednotné kanalizace smí být vypouštěny splaškové vody a ostatní odpadní vody. Srážkové vody mohou být do kanalizace vypouštěny pouze po schválení majitelem či provozovatelem kanalizace.

Je-li v místě vybudována kanalizace oddílná, musí být do oddílné splaškové kanalizace odváděny pouze splaškové odpadní vody, nikoliv srážkové vody ze střech a pozemků. Do oddílné dešťové kanalizace lze odvádět pouze vody srážkové, drenážní nebo povrchové (bez smísení s odpadními vodami).

9. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE

Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené platným vodoprávním rozhodnutím (viz. kapitola 5.1)

Kanalizační řád nestanovuje žádná další zvláštní omezení. Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) podle předchozího odstavce, bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.).

Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle § 32–36 zákona č. 274/2001 Sb.

10.MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD

Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v § 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Průmysl a městská vybavenost – objemová produkce odpadních vod – průtok bude zjišťován u vybraných odběratelů z údajů měřících zařízení odběratelů. U ostatních bude stanovován z údajů fakturované vody a počítán s použitím údajů o srážkovém úhrnu a o odkanalizovaných plochách. Další podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách na odvádění odpadních vod.

Obyvatelstvo (místní) - objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjišťována z údajů stočného, popř. výpočtem dle směrných čísel potřeby vody (příloha č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění).

Pokud producent vypouští do kanalizace i vodu z jiných zdrojů než z vodovodu pro veřejnou potřebu (např. studny, odběr z povrchového toku, z jímek na dešťové vody), stanoví se toto množství dle postupu dohodnutého s provozovatelem kanalizace, nebo podle měření. Pro studny zásobující jednotlivé nemovitosti (fyzické osoby) se stanoví toto množství buďto měřením odebrané vody, nebo výpočtem podle směrných čísel potřeby vody (příloha č. 12 vyhlášky. č. 428/2001 Sb. V platném znění). Další podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách na odvádění odpadních vod.

11.OPATŘENÍ PŘI HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí provozovateli – obci Přepychy

tel.: 494 628 111

Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální).

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména provozního řádu kanalizace podle vyhlášky č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu.

V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení:

1. vlastníku kanalizace: obec Přepychy, p. Zdeňka Seidelová tel. 603 485 369
2. Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany) na linku tísňového volání 150
3. Policii ČR, linka tísňového volání 158
4. správci povodí – Povodí Labe, státní podnik, tel. pro hlášení havárií 495 088 730.
5. příslušný vodoprávní úřad: Městský úřad Dobruška, Ing. Miroslav Kohl, vodní hospodářství, tel.: 770 157 273
6. Českou inspekci životního prostředí, hlášení havárií – oddělení ochrany vod, tel. 731 405 020, trvalá dosažitelnost 731 405 205
7. Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz, Kovová 1121, 503 03 Hradec Králové, tel.: 495 214 940.

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil. Provozovatel kanalizace je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění pouze v případě živelné pohromy, při havárii kanalizace nebo kanalizační přípojky nebo při ohrožení lidského zdraví či majetku dalších osob.

12. KONTROLA ODPADNÍCH VOD U SLEDOVANÝCH PRODUCENTŮ

Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními § 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3 a 4 a§ 26 vyhlášky 428/2001 Sb.

12.1 Výčet sledovaných producentů

(k datu schválení kanalizačního řádu)

Průmysl: nejsou sledováni žádní producenti.
Městská vybavenost: nejsou sledováni žádní producenti.

12.2 Rozsah a způsob kontroly odpadních vod

12.2.1 Kontrola odběratelem

Dle smlouvy o odvádění odpadních vod provádí odběratelé na určených kontrolních místech odběry a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod, a to v četnosti dle rozhodnutí a rozsahu ukazatelů dle platných předpisů a norem. Výsledky rozborů předávají průběžně provozovateli kanalizace.

12.2.2 Kontrolní vzorky

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. kontroluje množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných výše uvedenými (kapitola 12.1) sledovanými odběrateli. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty.

Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou dvouhodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut

Kontrola odpadních vod pravidelně sledovaných odběratelů se provádí dle podmínek určených v povolení k vypouštění odpadních vod., tj. 1x za 3 měsíce.

12.2.3 Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod

Pro ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující podmínky:

1. Uvedený dvouhodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut.
2. Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod.
3. Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný.
4. Odběry a rozbory vzorků odpadních vod se provádějí dle podmínek určených rozhodnutím vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky.
5. Stanovení jakosti vypouštěných odpadních vod bude zajišťováno oprávněnou laboratoří, včetně odběrů těchto vzorků (nařízení vlády č. 401/2015 Sb.).

12.3 Přehled metodik pro kontrolu znečištění odpadních vod

Metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

13. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM

Kontrolu dodržování kanalizačního řád provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad.

14. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.

Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad.

15. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – rozhodnutí o vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Příloha č. 2 – povolení k provozování kanalizace

Příloha č. 3 – mapové podklady kanalizace

PŘÍLOHA Č.1

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBRUŠKA

Odbor životního prostředí
Solnická 777, 518 01 Dobruška

Dobruška

Č. j. došlého dokumentu.: PDMUD 47979/2025
ze dne: 28.07.2025
Spis. zn.: MUD 11484/2025 ZP/JČ/r
Spis. znak: 231.2; Skart. Zn.: V/5
Vyřizuje: Jana Červinková
Telefon: 771 503 494
Email: j.cervinkova@mestodobruska.cz
V Dobrušce dne 27.08.2025
Počet listů/počet příloh: 3/0
Počet listů příloh: 0

AQUA SERVIS	K vyřízení:	
Štemberkova 1094, Rychnov nad Kněžnou	Na vědomí:	V
Došlo: 28.8.2025	Vyřizuje:	VOTP
č.j.: 4971/2025	Na vědomí:	VOTP
Počet příloh: 0	Spis. značka:	5.4.2
Počet listů příloh: 0	Skartač. lhůta:	A

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dobruška, dle zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 a § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád),

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Obec Přepychy

se sídlem **Přepychy č.p. 5, 517 32 Přepychy**

IČO 00275280

na základě plné moci zastoupeni AQUA SERVIS a.s., IČO 60914076, Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, k nakládání s vodami, a to k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových, a to ze stávajících výustí V1-V3 do vodního toku Vojenický potok (IDVT 10185418, ČHP 1-02-03-0400-0-00, HSL_0830 – Dědina od toku Brtevský potok po ústí do Orlice), v kraji Královéhradeckém, okrese Rychnov nad Kněžnou, obci Přepychy, k. ú. Přepychy, na pozemku KN parc.č. 3505 v následujícím rozsahu:

Výusť č.	Souřadnice X (S-JTSK)	Souřadnic Y (S-JTSK)	Prům. l/s	Max. l/s	m3/r	BSK 5 mg/l			CHSKcr mg/l			NL mg/l		
						p	m	t/r	p	m	t/r	p	m	t/r
V1	1041024	621348	0,476	5,000	15000	40	80	0,60	150	220	2,25	50	80	0,75
V2	1041018	621351	0,317	3,000	10000	40	80	0,40	150	220	1,50	50	80	0,50
V3	1040667	621531	0,317	2,000	10000	40	80	0,40	150	220	1,50	50	80	0,50
Celkem			1,110	10,000	35000			1,40			5,25			1,75

pro účel:
Zneškodňování odpadních vod z jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu obce Přepychy.

Platnost povolení k nakládání s vodami se podle ustanovení § 9 odst. 2 vodního zákona současně stanovuje do **27.08.2030.**

Pro povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových se podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Kvalita vypouštěných odpadních vod bude sledována ve výše uvedených ukazatelích dle příslušných ČSN s četností **1 x za 3 měsíce** v bezdeštném období, typ vzorku A (dvouhodinový směsný vzorek získaný slévání 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut) v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
2. Odběr vzorků bude prováděn oprávněnou osobou na výustích jednotlivých stok.
3. Analýzy odebraných vzorků vod budou prováděny akreditovanou laboratoří. Výsledky budou přehledně evidovány a přístupny ke kontrole.
4. Množství vypouštěných odpadních vod bude měřeno nepřímo, zvlášť pro každou stoku, výpočtem dle směrných čísel spotřeby pitné vody a počtu napojených EO. Výsledky budou přehledně zaznamenávány pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly.
5. Překročení povolených hodnot „p" do výše hodnot „m" se při stanovené četnosti odběru vzorků připouští nejvýše 1 výsledkem rozboru směsného vzorku za posledních 12 měsíců. Překročení maximální přípustné hodnoty koncentrace „m" se nepřipouští.
6. Do doby ukončení povolení budou odpadní vody odvedeny na plánovanou centrální kořenovou ČOV.
7. Průběžně bude vedena evidence uživatelů kanalizace (identifikace uživatele, počet napojených obyvatel, druh a množství odpadních vod, způsob předčištění).
8. Provozovatel kanalizace bude věnovat zvýšenou pozornost skutečnosti, aby do kanalizace nebyly vypouštěny odpadní vody bez řádného předčištění.
9. V souladu s ustanovením § 10 a § 22 odst. 2 vodního zákona bude každoročně do 31. ledna příslušnému správci povodí tj. Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podáno hlášení s údaji v rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích o vodní bilanci.
10. **Každoročně do 31. ledna budou prostřednictvím ISPOP vodoprávnímu úřadu předávány výsledky měření objemu a míry znečištění odpadních vod dle ustanovení § 38 odst. 6 vodního zákona (formulář F_VOD_38).**
11. Pro posouzení dodržení povolených hodnot ročního bilančního množství vypouštěného znečištění je rozhodující součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a ročního aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v témže roce.

Odůvodnění:

Obec Přepychy, IČO 00275280, Přepychy č.p. 5, 517 32 Přepychy, na základě plné moci zastoupeni AQUA SERVIS a.s., IČO 60914076, Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, požádala podáním ze dne 28.07.2025, Městský úřad Dobruška, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad ve smyslu příslušných ustanovení vodního zákona a místně příslušný vodoprávní úřad podle správního řádu, o povolení podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, k nakládání s vodami, a to vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových, a to ze stávajících výustí V1-V3 do Vojenického potoka (IDVT 10185418, ČHP 1-02-03-0400-0-00), HSL_0830 – Dědina od toku Brtevský potok po ústí do Orlice), v kraji Královéhradeckém, okrese Rychnov nad Kněžnou, obci Přepychy, k. ú. Přepychy, na pozemku KN parc. č. 3505 v následujícím rozsahu:

Výusť č.	Souřadnice X (S-JTSK)	Souřadnic Y (S-JTSK)	Prům. l/s	Max. l/s	m3/r	BSK 5 mg/l			CHSKcr mg/l			NL mg/l		
						p	m	t/r	p	m	t/r	p	m	t/r
V1	1041024	621348	0,476	5,000	15000	40	80	0,60	150	220	2,25	50	80	0,75
V2	1041018	621351	0,317	3,000	10000	40	80	0,40	150	220	1,50	50	80	0,50
V3	1040667	621531	0,317	2,000	10000	40	80	0,40	150	220	1,50	50	80	0,50
Celkem			1,110	10,000	35000			1,40			5,25			1,75

pro účel:
Zneškodňování odpadních vod z jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu obce Přepychy.

Žadatel společně s žádostí o povolení k nakládání s vodami předložil následující podklady:

- stanovisko správce povodí společnost Povodí Labe, státní podnik, IČO 7890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, č. j. PLa/2025/022148 ze dne 10.06.2025, kde sděluje, za jakých podmínek je vypouštění přečištěných odpadních vod možné
- výsledky rozborů odpadních vod za rok 2023 – 6/2025
- dřívější povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV do vod povrchových s platností do 24.7.2025, vydané Městským úřadem Dobruška, odborem výstavby a životního prostředí, oddělení životní prostředí dne 24.07.2023 pod spisovou značkou MUD 585/2023 OVŽP/DB/r
- plná moc k zastupování pro společnost AQUA SERVIS a.s., IČO 60914076, Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Správní orgán s ohledem na charakter a rozsah povolovaného nakládání a zároveň v souladu s ustanoveními § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, stanovil okruh účastníků tj. obec, v jejímž územním obvodu má k nakládání dojít, což je zároveň žadatel (Obec Přepychy), a dále správce dotčeného vodního toku (Povodí Labe, státní podnik).

Takto vymezenému okruhu účastníků řízení pak z hlediska ustanovení § 27 odst. 1 a 2 správního řádu přiznal vodoprávní úřad následující postavení. Žadatel je účastníkem řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu. Zbylí účastníci řízení mají dle úsudku vodoprávního úřadu postavení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu.

Zahájení vodoprávního řízení oznámil správní orgán všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dokumentem čj. MUD 11484/2025 ZP/JČ/ozn. ze dne 07.08.2025, s upozorněním, že dotčený orgán může uplatnit závazné stanovisko a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, ke shora uvedené žádosti na Městském úřadu v Dobrušce, odboru životního prostředí, ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení oznámení s tím, že na později podané připomínky nebude brán zřetel (viz ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona).
Zároveň u projednávané žádostí upustil vodoprávní úřad od ústního jednání s ohledáním na místě v souladu

s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona, neboť jsou mu známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro její posouzení.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu byli účastníci řízení vyrozuměni o lhůtě pro nahlížení do spisu v délce 5 dnů od konce výše uvedené lhůty s tím, že následně bude vodoprávním úřadem ve věci rozhodnuto. Současně bylo MěÚ Dobruška, odborem ŽP, navrženo podané žádosti vyhovět, platnost požadovaného povolení k nakládání s vodami stanovit na časově omezenou dobu 5 let za podmínek vyplývajících pro daný druh nakládání s vodami z platných právních norem a ze stanoviska správce toku a správce povodí.

Povodí Labe, státní podnik, se sídlem v Hradci Králové, jako správce povodí i vodního toku, vydal stanovisko, ve kterém uvádí, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčích povodí Horního a středního Labe (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
V předloženém stanovisku je dále uvedeno, že stav dotčeného vodního útvaru HSL_0830- Dědina od toku Brtevský potok po ústí do Orlice je nevyhovující a jeho ekologický stav je hodnocen jako poškozený.
Na základě výše uvedeného konstatování správce povodí souhlasil s vydáním nového povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových v požadovaném rozsahu za dodržení podmínek, které vodoprávní úřad posoudil jako oprávněné, a jsou do výroku tohoto rozhodnutí zapracovány.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly podány žádné připomínky a námitky účastníků řízení, ani uplatněna žádná další stanoviska dotčených orgánů.

Na základě předložených protokolů o zkoušce vodoprávní úřad konstatoval, že výsledné hodnoty sledovaných ukazatelů přípustného znečištění byly, v doloženém období, v rámci povolených emisních limitů stanovených platným povolením k nakládání s vodami a platnými právními normami.

Kontrola účinnosti čištění a dodržování vodoprávně stanovených limitů zbytkového znečištění vypouštěných odpadních vod je zahrnuta v podmínkách povolení k nakládání s vodami. Oprávněný (provozovatel) čistícího zařízení je povinen podle ustanovení § 38 odst. (4) „vodního zákona" výsledky laboratorních rozborů kvality vody na odtoku z čistícího zařízení předávat vodoprávnímu úřadu. Tím je zajištěna zpětná a účinná kontrola plnění vodoprávního rozhodnutí.

Vodoprávní úřad dále posoudil předmětný záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) a konstatoval, že je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Vodoprávní úřad posoudil výše uvedenou žádost a předložené doklady jako dostatečný podklad rozhodnutí, nezjistil žádné závady a nedostatky a usoudil, že při řádné dodržování stanovených podmínek, které vyplývají s požadavků na povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle vodního zákona č. 254/2001 Sb., v úplném znění a souvisejících předpisů a stanovisek účastníků řízení, nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných vodním zákonem v dotčeném území. Z tohoto důvodu bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Miroslav Kohl

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Kohl
Datum: 2025.08.27 16:11:27 +02'00'

Ing. Miroslav Kohl v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Upozornění správního orgánu:
Povolení k odběru podzemních vod je spojeno s užíváním vodního díla a v případě majetkoprávních převodů přechází vodní oprávnění podle ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona na nového nabyvatele (případně uživatele) tohoto vodního zdroje. Při převodu nebo přechodu vodního díla, se kterým je povolení k nakládání s vodami spojeno, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu, a to ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy došlo k převodu nebo přechodu.

Rozdělovník:

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

1. Obec Přepychy, IČO 00275280, Přepychy č.p. 5, 517 32 Přepychy, na základě plné moci zastoupeni AQUA SERVIS a.s., IČO 60914076, Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

1. Obec Přepychy, Přepychy č.p. 5, 517 32 Přepychy
2. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

PŘÍLOHA Č.2

Eč.	102763/2023/KHK
Čj.	26692/2023-6
Schválil	
Vyp.	O R D DZ DR OS

102763/2023/KHK
KUKHK-26692/ZP/2023-6

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-26692/ZP/2023-6

dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Ing. Kateřina Němcová
ODBOR | ODDĚLENÍ: životní prostředí a zemědělství/ vodní hospodářství
LINKA | MOBIL: 722 974 597
E-MAIL: knemcova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 18.09.2023

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.10.2023
Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství (1)
dne 24.10.2023 podpis

Počet listů: 3
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak 233.5 sk. režim: A/10

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství (dále i „krajský úřad"), příslušný podle ustanovení § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon o VaK), **rozhodl** na základě žádosti společnosti AQUA SERVIS, a.s., se sídlem Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 609 14 076, zmocněné k zastupování obce Přepychy na základě plné moci ze dne 01.08.2023

takto:

I. Povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu Přepychy vydané krajským úřadem pod čj. 1976/ZP/2009-2 ze dne 05.02.2009, pro provozovatele a vlastníka obec Přepychy, se sídlem Přepychy 5, 517 32 Přepychy, IČO 00 275 280 (účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění), s odborným zástupcem panem Ing. Josefem Peterou, nar. 08.06.1949, bytem Přepychy 192, 517 32 Přepychy, týkající se infrastruktury vedené pod identifikačním číslem majetkové evidence 5202-734705-00275280-3/1, **se ruší** podle ustanovení § 6 odst. 8 zákona o VaK.

II. Podle ustanovení § 6 odst. 2 a odst. 12 zákona o VaK **vydává právnické osobě**:

Obci Přepychy
se sídlem Přepychy 5, 517 32 Přepychy, IČO 002 75 280,
(účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění)

s odborným zástupcem dle zákona o VaK
Ing. Ivetou Doležalovou, nar. 31.12.1974,
bytem Polní 1341, 562 06 Ústí nad Orlicí

povolení k provozování
kanalizace pro veřejnou potřebu

	Identifikační číslo majetkové evidence	Popis
1	5202-734705-00275280-3/1	Kanalizace Přepychy

III. Dle ustanovení § 6 odst. 3 písm. a) zákona o VaK je výrok tohoto rozhodnutí ve výrokové části II. vykonatelný dnem nabytí právní moci výroku I. tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Žádostí doručenou dne 04.08.2023, kterou podala společnost AQUA SERVIS, a.s., se sídlem Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 609 14 076, na základě plné moci ze dne 01.08.2023 zmocněná k zastupování obce Přepychy, se sídlem Přepychy 5, 517 32 Přepychy, IČO 00 275 280 (dále i „žadatel"), týkající se provozování kanalizace pro veřejnou potřebu Přepychy, bylo zahájeno správní řízení o zrušení povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu Přepychy vydané pod č.j. 1976/ZP/2009-2 ze dne 05.02.2009, a to podle ustanovení § 6 odst. 8 zákona o VaK. A zároveň bylo zahájeno správní řízení o vydání povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu Přepychy podle ustanovení § 6 odst. 2 a odst. 12 zákona o VaK.

Žadatel k žádosti ze dne 04.08.2023 doložil podklady týkající se praxe a vzdělání odborného zástupce Ing. Doležalové v oboru vodovody a kanalizace, její souhlas s výkonem funkce odborného zástupce včetně úředně ověřeného podpisu (přípis ze dne 29.06.2022) a přílohy k souhlasu (ze dne 03.08.2023), formulář žádosti o povolení k provozování ve formátu xls., smlouvu o poskytování vodohospodářských služeb při provozování kanalizace uzavřenou mezi obcí Přepychy a žadatelem dne 03.08.2023 a plnou moc ze dne 01.08.2023, kterou obec Přepychy zmocnila žadatele k zastupování v plném rozsahu ve věci vedení správního řízení týkající se změny odborného zástupce provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu.

Dne 31.08.2023 krajský úřad obdržel od žadatele prohlášení obce Přepychy, že předmětná kanalizace není provozně související s kanalizací jiného vlastníka a též že kanalizaci neprovozuje za účelem dosažení zisku (prohlášení obce Přepychy ze dne 16.08.2023).

Na základě výše uvedené žádosti doručené dne 04.08.2023, doplněné podklady dne 31.08.2023, je zřejmé, že dochází ke změně odborného zástupce provozovatele kanalizace Přepychy. Namísto původního odborného zástupce pana Ing. Josefa Petery, nar. 08.06.1949, bytem Přepychy 192, 517 32 Přepychy se novým odborným zástupcem stává paní Ing. Iveta Doležalová, nar. 31.12.1974, bytem Polní 1341, 562 06 Ústí nad Orlicí. Provozovatelem a vlastníkem kanalizace zůstává obec Přepychy.

Krajským úřadem bylo ověřeno, že žádost doručená dne 04.08.2023, doplněná podklady dne 31.08.2023, obsahovala všechny náležitosti stanovené ustanovením § 6 odst. 2 a odst. 12 zákona o VaK nezbytné k posouzení žádosti o povolení k provozování:
- identifikační čísla předmětné kanalizace pro veřejnou potřebu, a to ve formuláři žádosti podle přílohy č. 11 prováděcí vyhlášky,
- smlouvu o poskytování vodohospodářských služeb při provozování kanalizace uzavřenou mezi obcí Přepychy a společností AQUA SERVIS, a.s. dne 03.08.2023,
- písemná dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací nebylo třeba dokládat, jelikož infrastruktura provozně nesouvisí s infrastrukturou jiného vlastníka (prohlášení obce dne 16.08.2023),

- živnostenské oprávnění obce Přepychy nebylo doloženo, jelikož obec Přepychy nebude kanalizaci provozovat za účelem dosažení zisku (prohlášení obce dne 16.08.2023),
- odborný zástupce žadatele, paní Ing. Iveta Doležalová, má vysokoškolské vzdělání (Česká zemědělská univerzita v Praze, program Hospodářská politika a správa, obor Veřejná správa a regionální rozvoj). Dále Ing. Doležalová absolvovala středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oboru vodovody a kanalizace (Střední průmyslová škola stavební ve Vysokém Mýtě, obor vodohospodářské stavby) a má nejméně 4 roky praxe v oboru vodovody a kanalizace (21 let praxe ve funkcích vedoucí ČOV, ředitelka divize vodohospodářské služby, generální ředitelka společnosti AQUA SERVIS, a.s.), čímž splňuje kvalifikační požadavky dle ustanovení § 6 odst. 2 písm. c) zákona o VaK,
- písemný souhlas paní Ing. Doležalové s výkonem funkce odborného zástupce včetně ověřeného podpisu ze dne 29.06.2022, včetně přílohy k souhlasu ze dne 03.08.2023.

Vzhledem ke skutečnosti, že krajský úřad současně vede tato řízení, která spolu věcně souvisí a týkají se téhož předmětu řízení, spojil tato řízení usnesením pod č.j. KUKHK-26692/ZP/2023-4 ze dne 31.08.2023 podle ustanovení § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále i „správní řád"). Usnesení se podle ustanovení § 140 odst. 4 správního řádu pouze poznamená do spisu. Ve společném řízení se podle ustanovení § 140 odst. 5 správního řádu zakládá jeden spis.

Na základě podané žádosti krajský úřad oznámil dne 01.09.2023 pod č.j. KUKHK-26692/ZP/2023-5 zahájení správního řízení o zrušení povolení k provozování vydané pod č.j. 1976/ZP/2009-2 ze dne 05.02.2009, pro provozovatele obec Přepychy, s odborným zástupcem panem Ing. Josefem Peterou a vztahující se na infrastrukturu pod identifikačním číslem majetkové evidence uvedené ve výroku I. a současně zahájení řízení o vydání nového povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro provozovatele obec Přepychy, s odborným zástupcem paní Ing. Ivetou Doležalovou a vztahující se infrastrukturu pod IČME uvedené ve výroku II. Současně byli v oznámení krajského úřadu účastníci řízení poučeni, že podle ustanovení § 36 odst. 1, 2, 3 správního řádu jsou oprávněni navrhovat důkazy nebo činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, dále že mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a mají možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Zároveň krajský úřad stanovil lhůtu účastníkům řízení pro vyjádření do 8 dnů ode dne doručení oznámení. V dané lhůtě nebylo k řízení vneseno žádné vyjádření či doplnění.

Okruh účastníků řízení byl stanoven následovně:

Účastníci řízení pro výrok I):
a) účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
- obec Přepychy, se sídlem Přepychy 5, 517 32 Přepychy, IČO 00 275 280, na základě plné moci zastoupená společností AQUA SERVIS, a.s., se sídlem Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 609 14 076, je účastníkem řízení jako žadatel, vlastník a provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu, tj. neopominutelným účastníkem dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu.

b) účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
- Ing. Josef Petera, nar. 08.06.1949, bytem Přepychy 192, 517 32 Přepychy, je účastníkem řízení jako odborný zástupce provozovatele.

Účastníci řízení pro výrok II):
a) účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
- obec Přepychy, se sídlem Přepychy 5, 517 32 Přepychy, IČO 00 275 280, na základě plné moci zastoupená společností AQUA SERVIS, a.s., se sídlem Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 609 14 076, je účastníkem řízení jako žadatel,

vlastník a provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu, tj. neopominutelným účastníkem dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu.

b) účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
- Ing. Iveta Doležalová, nar. 31.12.1974, bytem Polní 1341, 562 06 Ústí nad Orlicí, je účastníkem řízení jako odborný zástupce provozovatele.

Krajský úřad ve správním řízení posoudil odbornost provozovatele, resp. odborného zástupce z hlediska kvalifikace, praxe a dalších skutečností proto, že zásobování obyvatelstva pitnou vodou i odvádění odpadních vod klade značné nároky na kvalitu a odbornost těchto služeb a na přesné určení odpovědnosti, aby se tak zamezilo možným negativním důsledkům pro zdraví obyvatelstva.

Krajský úřad vydá povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace, jsou-li splněny předpoklady stanovené v § 6 odst. 2 a odst. 12 zákona o VaK a nejsou-li dány negativní podmínky uvedené v § 6 odst. 3 zákona o VaK.

Krajský úřad posoudil podle § 6 odst. 12 zákona o VaK, že žádost přijatá krajským úřadem splňovala veškeré zákonem požadované náležitosti pro zrušení a vydání povolení k provozování, a to formulář žádosti o povolení k provozování kanalizace, identifikační čísla majetkové evidence kanalizace pro veřejnou potřebu, smlouvu o provozování, úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání a praxi odborného zástupce a jeho písemný souhlas s funkcí odborného zástupce provozovatele včetně ověřeného podpisu.

Zároveň krajský úřad posoudil skutečnosti uvedené v ustanovení § 6 odst. 3 zákona o VaK, kterým je stanoveno, že krajský úřad nevydá povolení k provozování pokud:
1. povolení k provozování vodovodu a kanalizace, které je předmětem žádosti o vydání povolení, bylo vydáno jiné osobě,
2. o povolení k provozování žádá osoba, které bylo zrušeno povolení k provozování podle § 6 odst. 9 zákona o VaK,
3. předchozí povolení k provozování, které je předmětem žádosti o vydání, bylo zrušeno podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona o VaK a nebyl odstraněn důvod vedoucí ke zrušení předchozího povolení.

Krajský úřad posoudil žádost společnosti AQUA SERVIS, a.s. a povinné přílohy žádosti a dospěl k závěru, že podmínky pro zrušení povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pod č.j. 1976/ZP/2009-2 ze dne 05.02.2009, byly splněny. Proto krajský úřad povolení k provozování kanalizace uvedené ve výrokové části I. zrušil podle ustanovení § 6 odst. 8 zákona o VaK.

Krajský úřad konstatuje, že jelikož byly splněny požadavky uvedené v ustanovení § 6 odst. 2 a odst. 12 zákona o VaK, nezbytné pro vydání povolení k provozování, udělil v rámci výrokové části II. provozovateli obci Přepychy povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu s výše uvedenými IČME.

Podle ustanovení § 6 odst. 3 písm. a) zákona o VaK krajský úřad nevydá povolení k provozování, pokud bylo povolení k provozování kanalizace, které je předmětem žádosti o vydání povolení k provozování, vydáno jiné osobě. Proto krajský úřad výrokovou částí III. podmínil vykonatelnost výrokové části II., kterou uděluje oprávnění provozovat kanalizaci pro veřejnou potřebu až po nabytí právní moci výrokové části I., kterou ruší povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu č.j. 1976/ZP/2009-2 ze dne 05.02.2009.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání dle § 81 odst. 1 správního řádu ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
1

z p. Ing. Kateřina Němcová
referentka oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník

Účastníci řízení pro výrok I):

a) účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu
- obec Přepychy, Přepychy 5, 517 32 Přepychy, na základě plné moci zastoupená společností AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

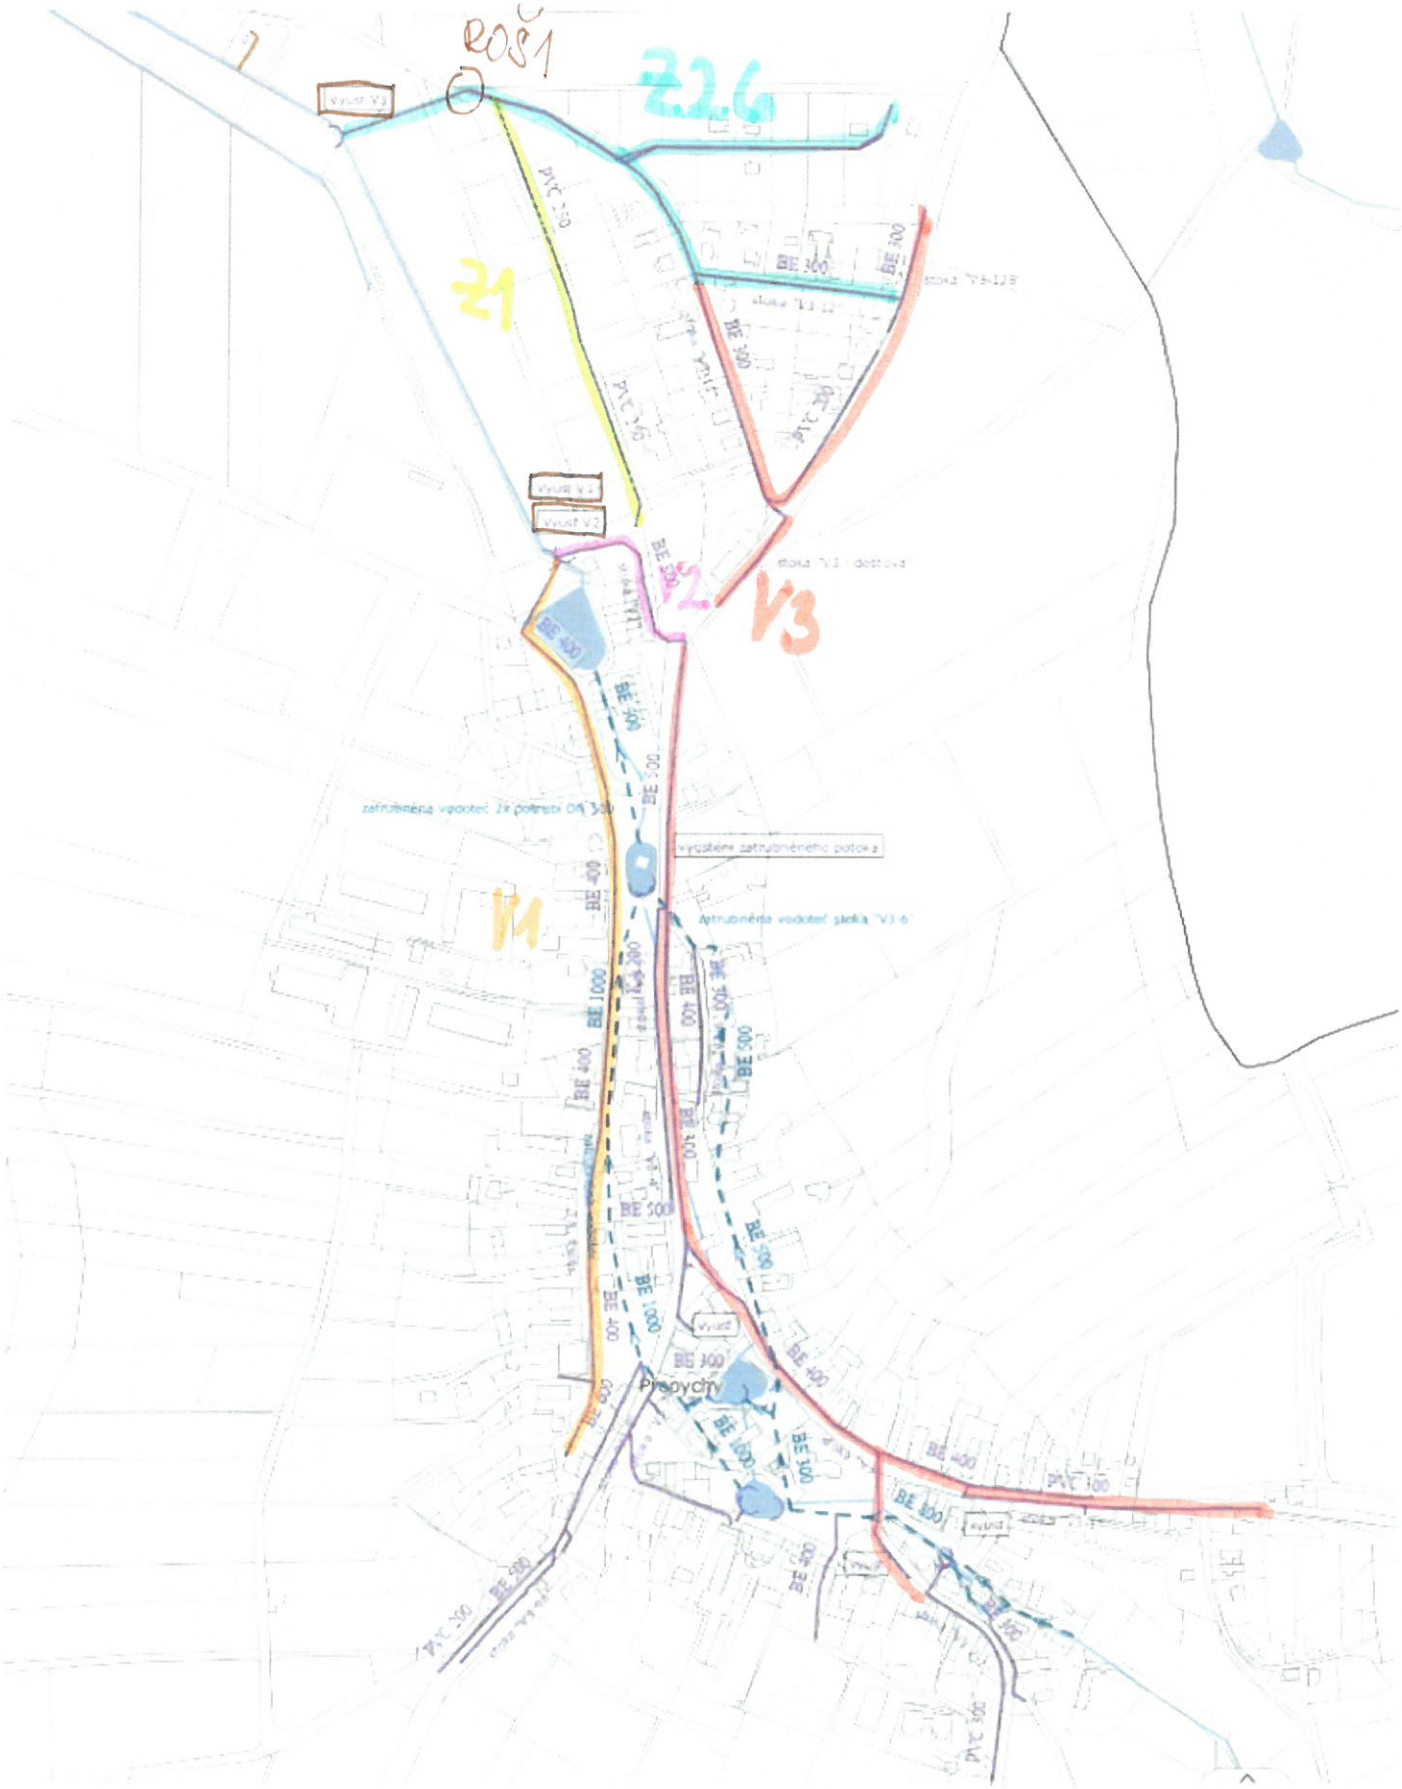
b) účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu
- Ing. Josef Petera, Přepychy 192, 517 32 Přepychy

Účastníci řízení pro výrok II):

a) účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu
- obec Přepychy, Přepychy 5, 517 32 Přepychy, na základě plné moci zastoupená společností AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

b) účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu
- Ing. Iveta Doležalová, Polní 1341, 562 06 Ústí nad Orlicí

PŘÍLOHA Č.3


ROŠ1
Z2.6
Z1
V2
V3
V1
Prosyčny